


Checkliste für Inbetriebnahme der CoronaAmbulanz in der Weiersbachhalle :

. Alle Ein- und Ausgänge A,B,C und E müssen aufgeschlossen sein, um von innen als Notausgang zu funktionieren.

. Kontrollieren ob Eingang E welcher Gesamtausgang, Notausgang und der Rettungsdienst / Rollstuhlfahrer Eingang ist, geöffnet ist und beide Flügeltüren gegen Zuschlagen mit einem Stein gesichert sind.

. Durch Eingang B erreicht man den Regieraum mit der Schalttafel
(CAVE: Kontaminationsbereich ! Nur mit Handschuhen betreten)

Schalttafel im Regieraum: Folgende Lichter und Klingel einschalten:

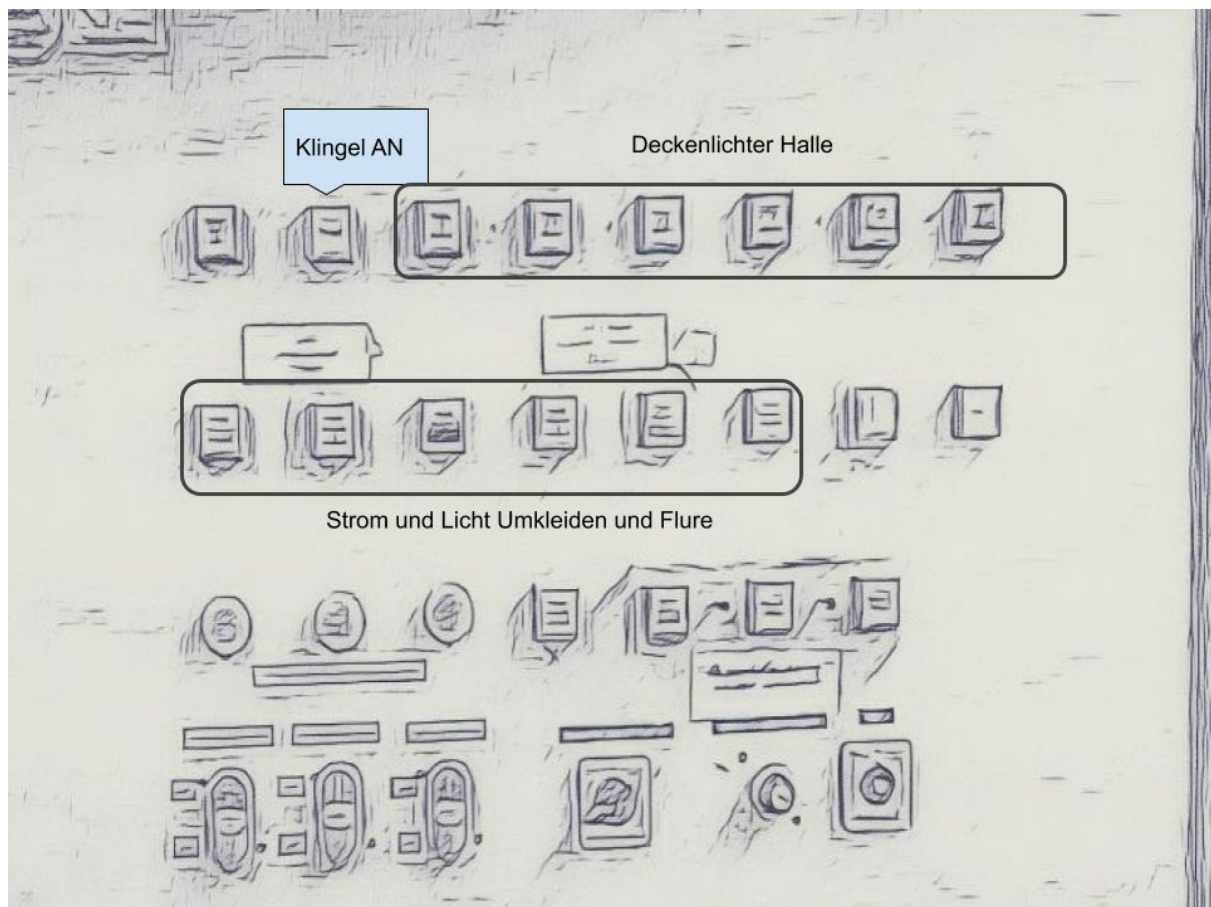

=== Ende der Checkliste Inbetriebnahme der Halle